
ТЕН-140/ИУЭС/СД

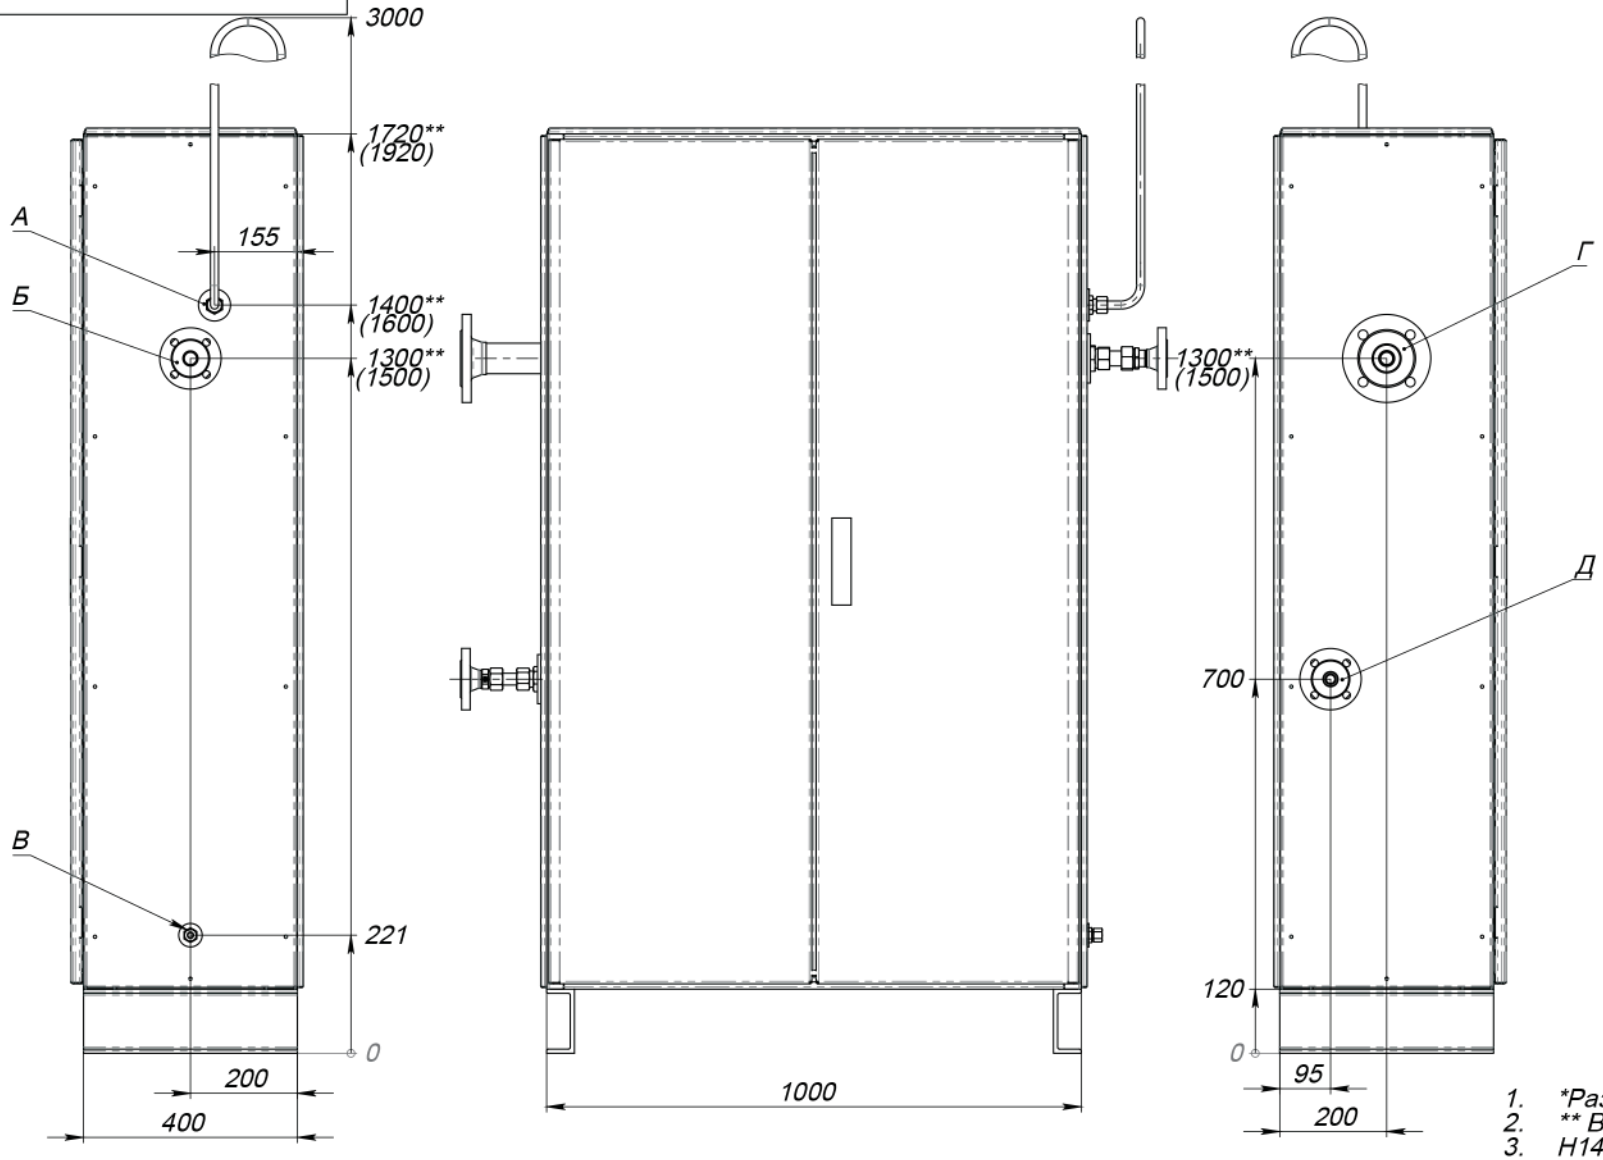

1. *Размеры для справок.
2. ** В соответствии с опросным листом
3. H14, h14 IT14/2.

А. Подключение сбросной свечи гайка ермето 15 мм.
Б. Вход паровой фазы - фланец ДУ25.
В. Дренаж гайка ермето 12мм.
Г. Выход паровой фазы - фланец ДУ50.
Д. Вход жидкой фазы - фланец ДУ25.

					ТЕН-140/ИУЭС/СД	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Испарительная установка 140-320кг/ч	Лит. / Масса / Масштаб: 1:10
Разраб.						Лист 1 / Листов 1
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.					Общий вид	МК ПОБЕДА
Утв.						

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.